
İzoleli Fancoil Flex Hortumları



TEKNİK ÖZELLİK SAYFASI	
Ürün Adı	İzoleli Fancoil Flex Hortumları
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	Statik PN 10 / Dinamik PN 6
Kullanım Alanları	- Fan Coil Uygulamaları - Isıtma, Havalandırma ve Klimatizasyon Uygulamaları
Performans Standardı	EN ISO 10380
KAS ELASTOMER KAUÇUK İZOLASYON	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 °C/ +120°C
Isı İletim Katsayısı λ (30 °C) EN 12667	≤0,034 W/m.K
Buhar Difüzyon Direnci EN 12086	>7500 µ
Yangına Dayanıklılık Sınıfı	B S3 D0

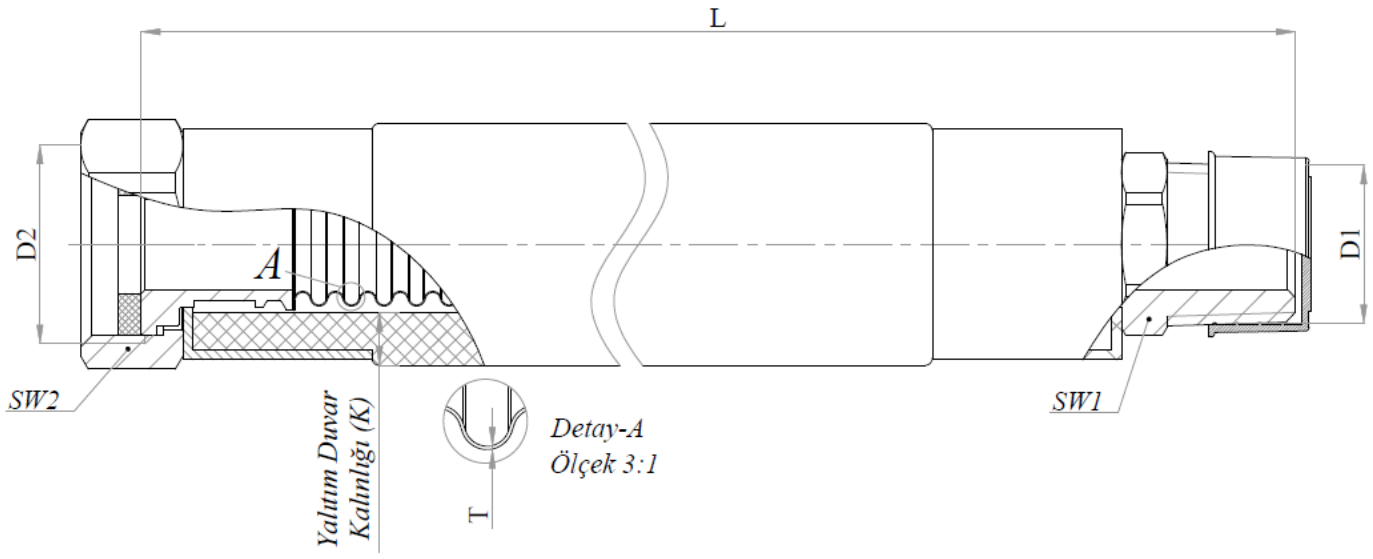

Ölçüler "mm" cisindendir.

R00T00/170426/16-Flex-2-A-14

ÜRÜN KODU	DN	D1 (diş)	D2 (diş)	SW1	SW2	T(mm)	K(mm)	L(cm)
43.22.020	12	1/2"	3/4"	22	30	0,15	9	20
43.22.030	12	1/2"	3/4"	22	30	0,15	9	30
43.22.040	12	1/2"	3/4"	22	30	0,15	9	40
43.22.050	12	1/2"	3/4"	22	30	0,15	9	50
43.22.060	12	1/2"	3/4"	22	30	0,15	9	60
43.22.080	12	1/2"	3/4"	22	30	0,15	9	80

KASPA DIŞ TİC. A.Ş.
Necip Fazıl Mah. Sağdıç Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Phone: +90 216 527 15 27
Fax: +90 216 499 74 76
marketing@kas.com.tr
www.kas.com.tr

İzoleli Fancoil Flex Hortumları

PARÇA NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	NİPEL	Çelik / Pas.Çelik(43.22.020-1 / 43.22.030-1)
2	SOMUN	Çelik / Pirinç(43.22.020-1 / 43.22.030-1)
3	SOMUN CONTASI	BA-203 (Klingerit)
4	MASURA	Çelik / Pas.Çelik(43.22.020-1 / 43.22.030-1)
5	FLEX HORTUM	Paslanmaz Çelik
6	İZOLASYON	Elastomer Kauçuk
7	KAPAK	I 20 Pastik

YÜZEY KAPLAMASI	
NİPEL	Nikel Kaplama
SOMUN	Nikel Kaplama
MASURA	Nikel Kaplama

KURULUM VE KULLANIM TALİMATI

Aşağıdaki bilgiler, Kayalar Pres Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti. Şirketi tarafından üretilen ve ticari adı "KAUÇUK YALITIMLI FANCOİL SU BAĞLANTI HORTUMLARI" olan ürünün montajı hakkında bilgi içermektedir.

1. Hortum takımının herhangi bir parçasının bozulması veya tahrip olması, tüm hortum takımının değiştirilmesini gerektirir. Hortum takımının herhangi bir parçasında yapılan değişiklikler, bu takımın standarda uygun olmadığı anlamına gelir.
2. Bu ürünler EN ISO 10380 Standardına göre test edilmiştir.
3. Montajdan önce bağlantı boyutları ve portları kontrol edilmelidir.
4. Sızdırmazlık elemanı sistemle uyumlu şekilde kullanılabilir.
5. Ürün ambalajında, bağlantı parçasının(somunun) montajında kullanılacak bir conta olup olmadığı kontrol edilmelidir.
6. Contayı yerine yerleştirmeden önce, her iki yüzeyinde de herhangi bir deformasyon (yırtılma, çatlama vb.) olmadığından emin olunmalıdır.
7. Hortum takımı ve bağlantı parçaları takıldıktan sonra sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.
8. Contalar deforme olmuşsa, kullanmayın ve yenileriyle değiştirin.
9. Hortum, montaj sırasında herhangi bir burkulma olmaksızın takılmalıdır.
10. Bağlantı parçalarının ve cihazdaki bağlantı elemanlarının uygunluğu konusunda herhangi bir şüphe varsa, hortum kiti takılmamalıdır.
11. Hortum kiti üreticisinin kurulum talimatlarına, bağlantı noktasının yeri ve düzenine ilişkin talimatlar, ayrıca cihaz üreticisinin talimatlarına da uyulmalıdır.
12. Ürünlerin montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

KASPA DIŞ TİC. A.Ş.
Necip Fazıl Mah. Sağdıç Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Phone: +90 216 527 15 27
Fax: +90 216 499 74 76
marketing@kas.com.tr
www.kas.com.tr